



# Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

Recebido em 04/02/19  
Secretaria Administrativa da Câmara

REQUERIMENTO Nº 005/2019

APROVADO  
Em 05/02/19  
Bruno Henriques Araújo  
Presidente

Considerando que, no final de 2018 foi entregue uma barragem na localidade de Itanhanga, interior do município, construída com a finalidade de minimizar os efeitos da seca que atinge frequentemente a região;

Considerando que tal benfeitoria constituiu uma grande conquista dos produtores rurais, sendo construída com recursos do Estado através da Secretaria de Estado da Agricultura (SEAG), em área de propriedade do Município de Santa Teresa;

Considerando que, apesar de ser uma obra bastante recente, a mesma já apresenta diversos problemas e aparentemente, alguns dos serviços contratados não foram executados adequadamente, sendo que, dentre as situações, mais ou menos graves, podemos citar:

1. A limpeza da área foi feita no início da obra e não na conclusão (o que seria correto) e atualmente, grande parte da área alagada tem presença de mato que chega a 2m de altura;
2. Há vazamentos na estrutura do monge, o que afeta a retenção da água e conseqüentemente impossibilita que o armazenamento total, para o qual a barragem foi projetada, seja atingido;
3. A pouca água que resta no referido reservatório está exalando mau-cheiro, existe a presença de peixes mortos e portanto, está imprópria ao consumo humano e animal;
4. As canaletas do monge, devido ao alto teor de ferro presente na água, já estão enferrujando, com apenas 20 dias de alagamento, o que pode caracterizar risco de rompimento das laterais no futuro;
5. O monge não apresenta segurança para o acesso de quem cuidará da manutenção do reservatório, pois conta com 8 metros de altura e apenas 40 cm de área, sem nenhum anteparo de segurança;
6. A cerca feita pela empresa está quebrada em vários pontos, não contendo os animais que invadem a área do entorno do reservatório, onde foi feito um plantio de mudas de árvores;

Considerando o risco de rompimento de barragens por falhas no projeto ou estruturais, conforme estamos vendo nos tempos atuais e ainda, a necessidade de readequações na barragem de Itanhanga;

**REQUEREMOS** à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, seja oficiado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, no sentido de encaminhar à Câmara, as seguintes informações:

1. A empresa que executou a construção da barragem de Itanhanga já recebeu pelo total da obra, inclusive pela limpeza da área?



Câmara Municipal de Santa Teresa  
Estado do Espírito Santo

2. A empresa responsável irá fazer os reparos estruturais e melhorias no monge, a fim de sanar o problema do vazamento e da ferrugem na estrutura?
3. E quanto aos outros problemas aqui mencionados, a Prefeitura Municipal tem conhecimento? Quais medidas foram (ou serão) tomadas para a solução dos mesmos?

**REQUEREMOS**, ainda, que cópia deste Requerimento seja encaminhada ao Ministério Público desta Comarca, para conhecimento e providências por parte do ilustre Promotor de Justiça, Dr. Devair Pereira.

Sala Augusto Ruschi, em 31 de janeiro de 2019.

Bruno Luiz Bridi - PDT

(fotos em anexo)



# Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo

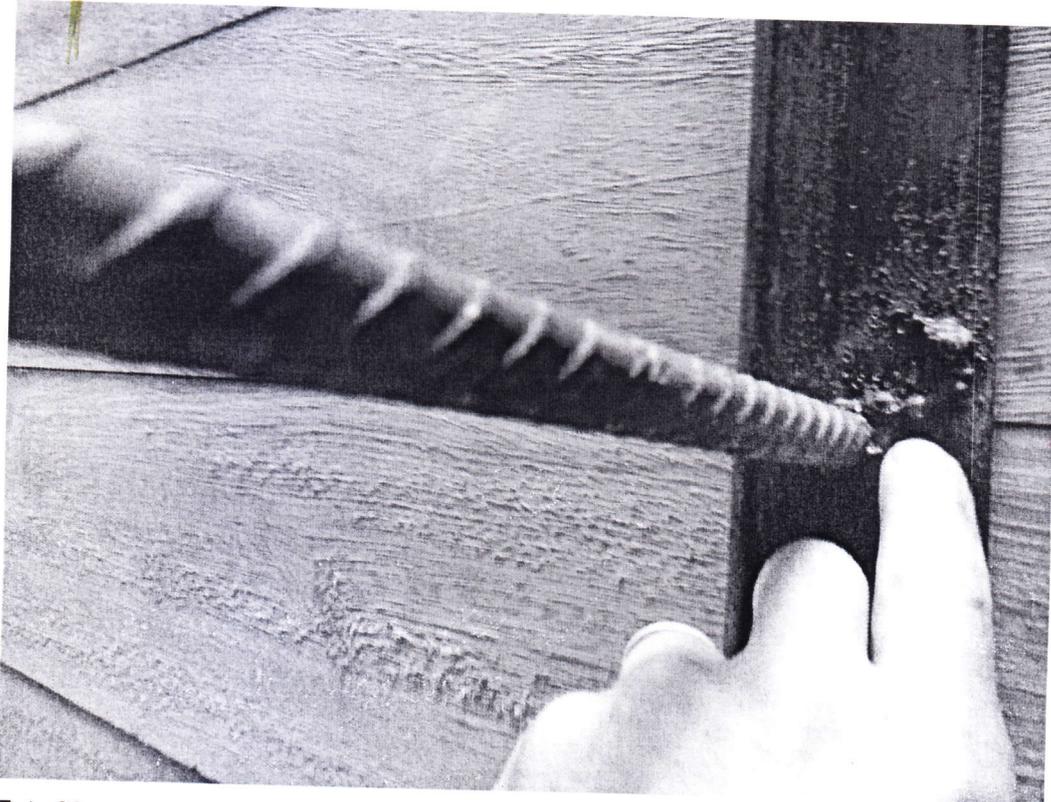


Foto 01 – pontos de ferrugem na estrutura do monge



Foto 02 – vazamento de água nas laterais do monge



# Câmara Municipal de Santa Teresa

Estado do Espírito Santo



Foto 03 – vazamento de água nas laterais do monge